
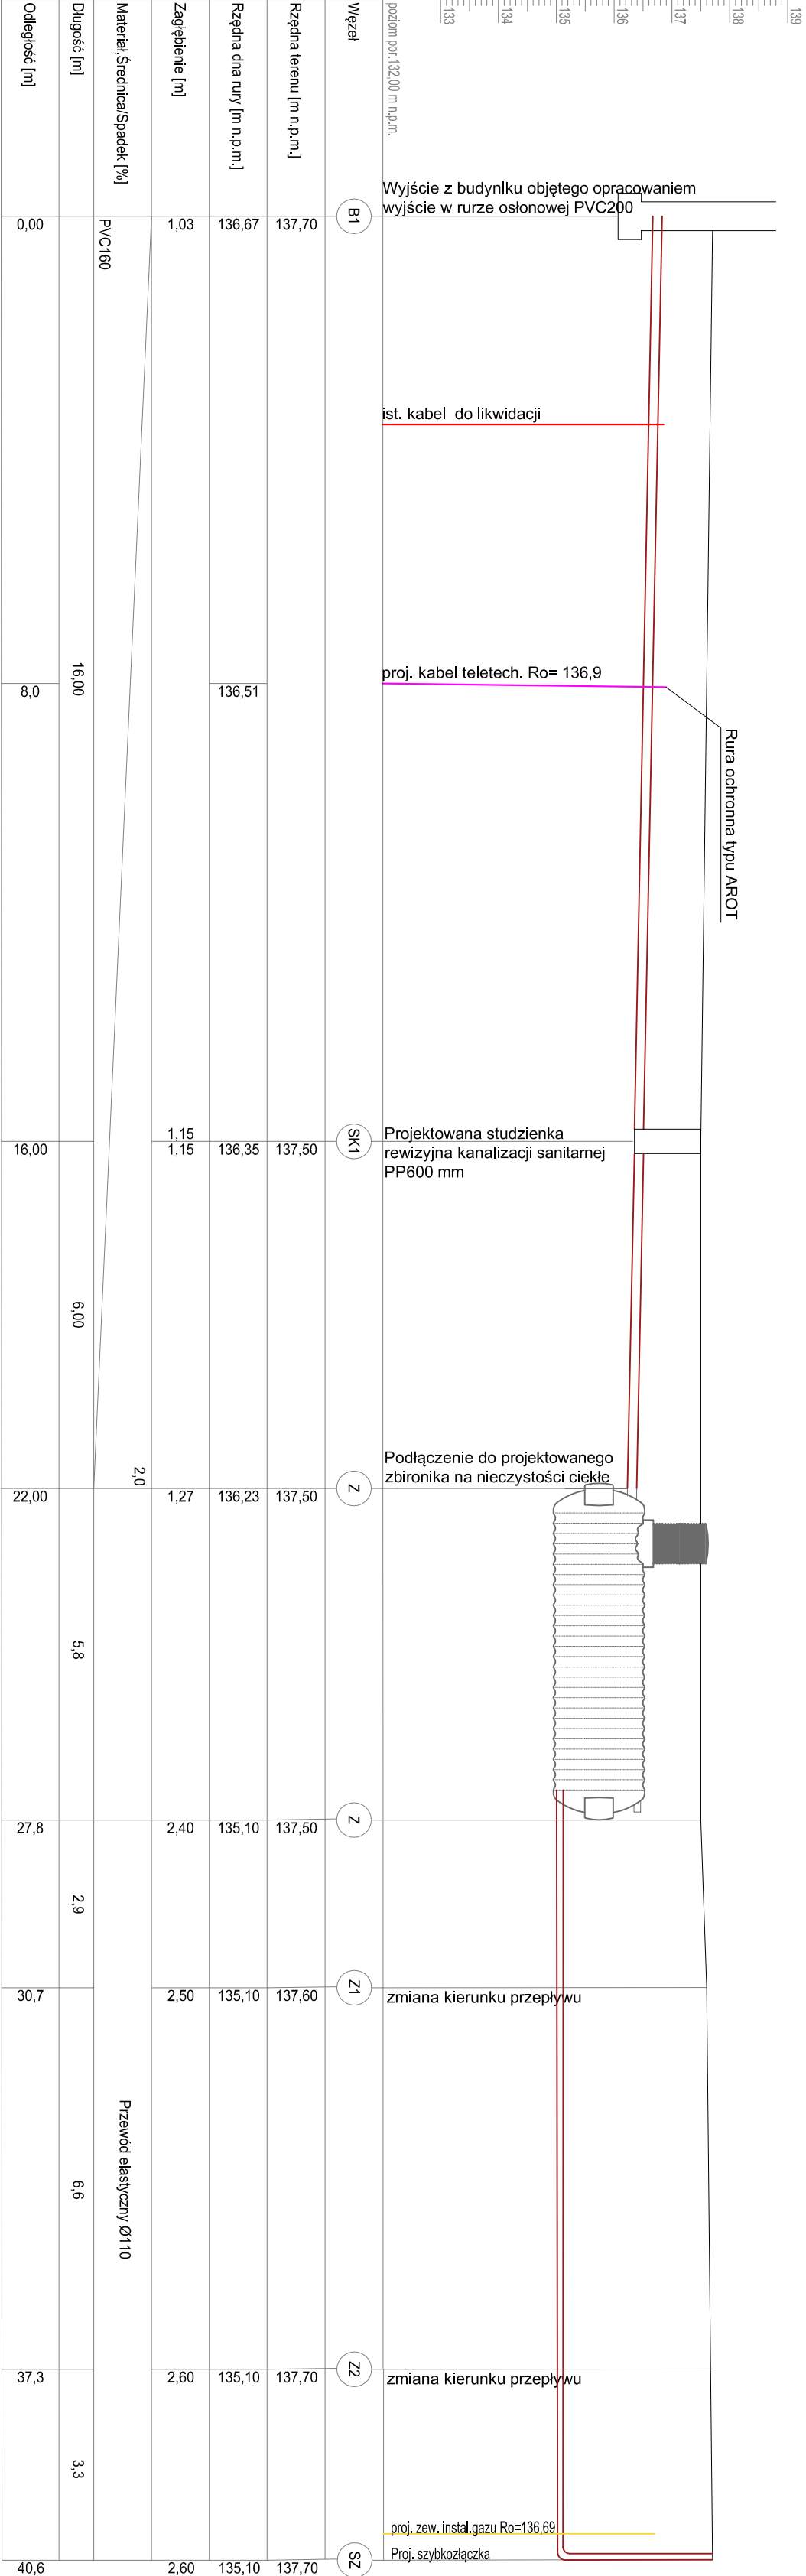


UWAGA:

1. Pod rurą wykonać podsypkę o grubości 10 cm po zagęszczeniu, onad rurą należy wykonać obsypkę o grubości 30cm.
2. Materiał podsypki i obsypki powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
 - nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm
 - materiał nie może być zmożony
 - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
3. Przed zasypaniem ułożonego przewodu należy wykonać próby szczelności. Kłóczych wykonanie należy potwierdzić protokołem.
4. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Schemat
UŁOŻENIA RUR W WYKOPIE



Skala Y: 1:100 1m Skala X: 1:100

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY			Data:	
Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów			21.08.2019	
tel. kom: 663 922 034; fax: 59726037				
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl				
SANTARNA			Skala:	Rys nr: S-03
Temat:			1 : 100	
Nazwa inwestycji:			Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej	
Adres:			Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki (kat. obiektu IX).	
			Dz. o nr ewid. 118/3, 118/11, 118/13, m. Wygoda, obręb ewidencyjny Wygoda 0039, jednostka ewidencyjna 200702_2, łonża, gm. łonża, pow. łonżyński, woj. podlaskie	
			mgr inż. Daniel Wiśniewski	
Projektant:			Upor.: KUP/0152/PWOS/13	
			do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej	
Projektant spr.:			mgr inż. Sebastian Gwary	
			Upor.: POM/0287/PBS/15	
			do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej	